

空調用ドレン排水パイプ

ネオドレンパイプ保温材付に、新しく


NEW

呼び径50サイズ NDD-504N

が仲間入り

既存のサイズと合わせて、


空調用ドレン排水管の集合配管部まで対応可能

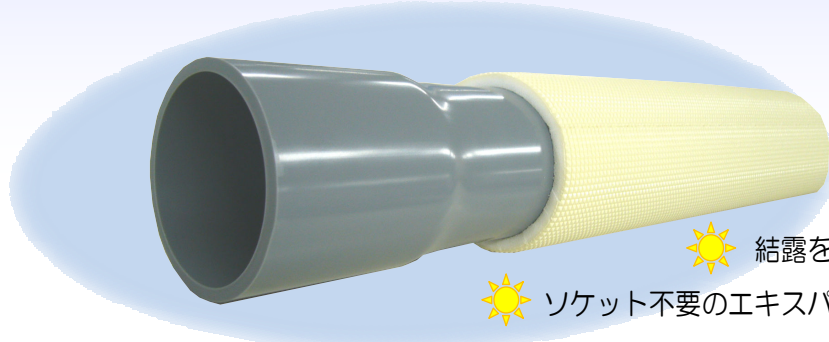

☀ 結露を防ぐ保温材付塩ビパイプ

☀ ソケット不要のエキスパンション（拡管）加工済

仕様

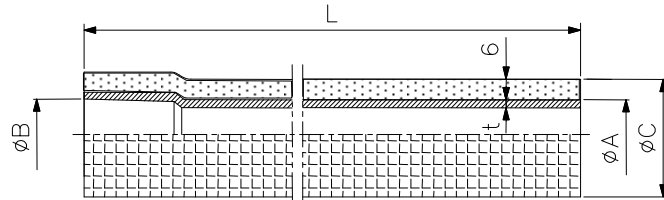

材質 パイプ：PVC
保温材：PE

コード No.	型番	寸法 (mm)					塩ビ管色	規格		標準価格	梱包
		φA	φB	φC	L	t		直管部	拡管部		
☐ 83671	NDD-504N	60	60.80	72	4000	4.1	グレー	JIS K 6741	JIS K 6743 に準ずる	¥10,800	4

(参考) 既存サイズ

コード No.	型番	寸法 (mm)					塩ビ管色	規格		標準価格	梱包
		φA	φB	φC	L	t		直管部	拡管部		
☐ 82601	NDD-20N	26	26.45	38	2500	2.7	アイボリー	JIS K 6741	JIS K 6743 に準ずる	¥2,650	16
☐ 83601	NDD-25N	32	32.55	44	2500	3.1				¥3,340	12
☐ 82611	NDD-204N	26	26.45	38	4000	2.7	グレー			¥3,480	16
☐ 83611	NDD-254N	32	32.55	44	4000	3.1				¥4,450	12
☐ 83631	NDD-304N	38	38.60	50	4000	3.1				¥5,430	9
☐ 83661	NDD-404N	48	48.70	60	4000	3.6				¥8,070	6



注意

- 貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行って下さい。
- 本製品は基本的に接着接合となっていますので、接着面のゴミ・油・ホコリなどを完全に除去した上、塩ビパイプ用接着剤で接合して下さい。詳しい接合の方法は接着剤の取扱説明書をご覧ください。
- 塩ビカッターで塩ビパイプを切断すると切断部に欠けや変形を生じる恐れがあります。特に塩ビパイプは低温になると割れやすくなるため、冬期は必ず温めてから、ゆっくり切断して下さい。

お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工事業部

〒550-0012 大阪市西区立売堀4-11-14

因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011) 209-1784代 / 名古屋営業所 (052) 541-1780代 / 広域営業 1 課 (06) 4391-1713代
 仙台営業所 (022) 782-8521代 / 金沢営業所 (076) 262-1783代 / 広域営業 2 課 (03) 5633-5850代
 関東営業所 (048) 642-1783代 / 近畿 1 課 (06) 4391-1940代 / 東京推進課 (03) 5633-5850代
 首都圏 1・2 課 (03) 5633-5850代 / 近畿 2 課 (06) 4391-1732代 / 大阪推進課 (06) 4391-1941代
 横浜営業所 (045) 823-1783代 / 広島営業所 (082) 545-1132代 / 九州推進課 (092) 525-1782代
 静岡営業所 (054) 282-1783代 / 九州 1・2 課 (092) 525-1782代